


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Της προς απαλλοτρίφειας έκτασης εμβαδού 3000 ΤΜ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΝΔ 797/71...
για Στρώμας ανάγκες στην κοινότητα ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ του Νομού ΕΒΡΟΥ...

Α.Κ. 952

ΚΑΙΜΑΣ 1:500

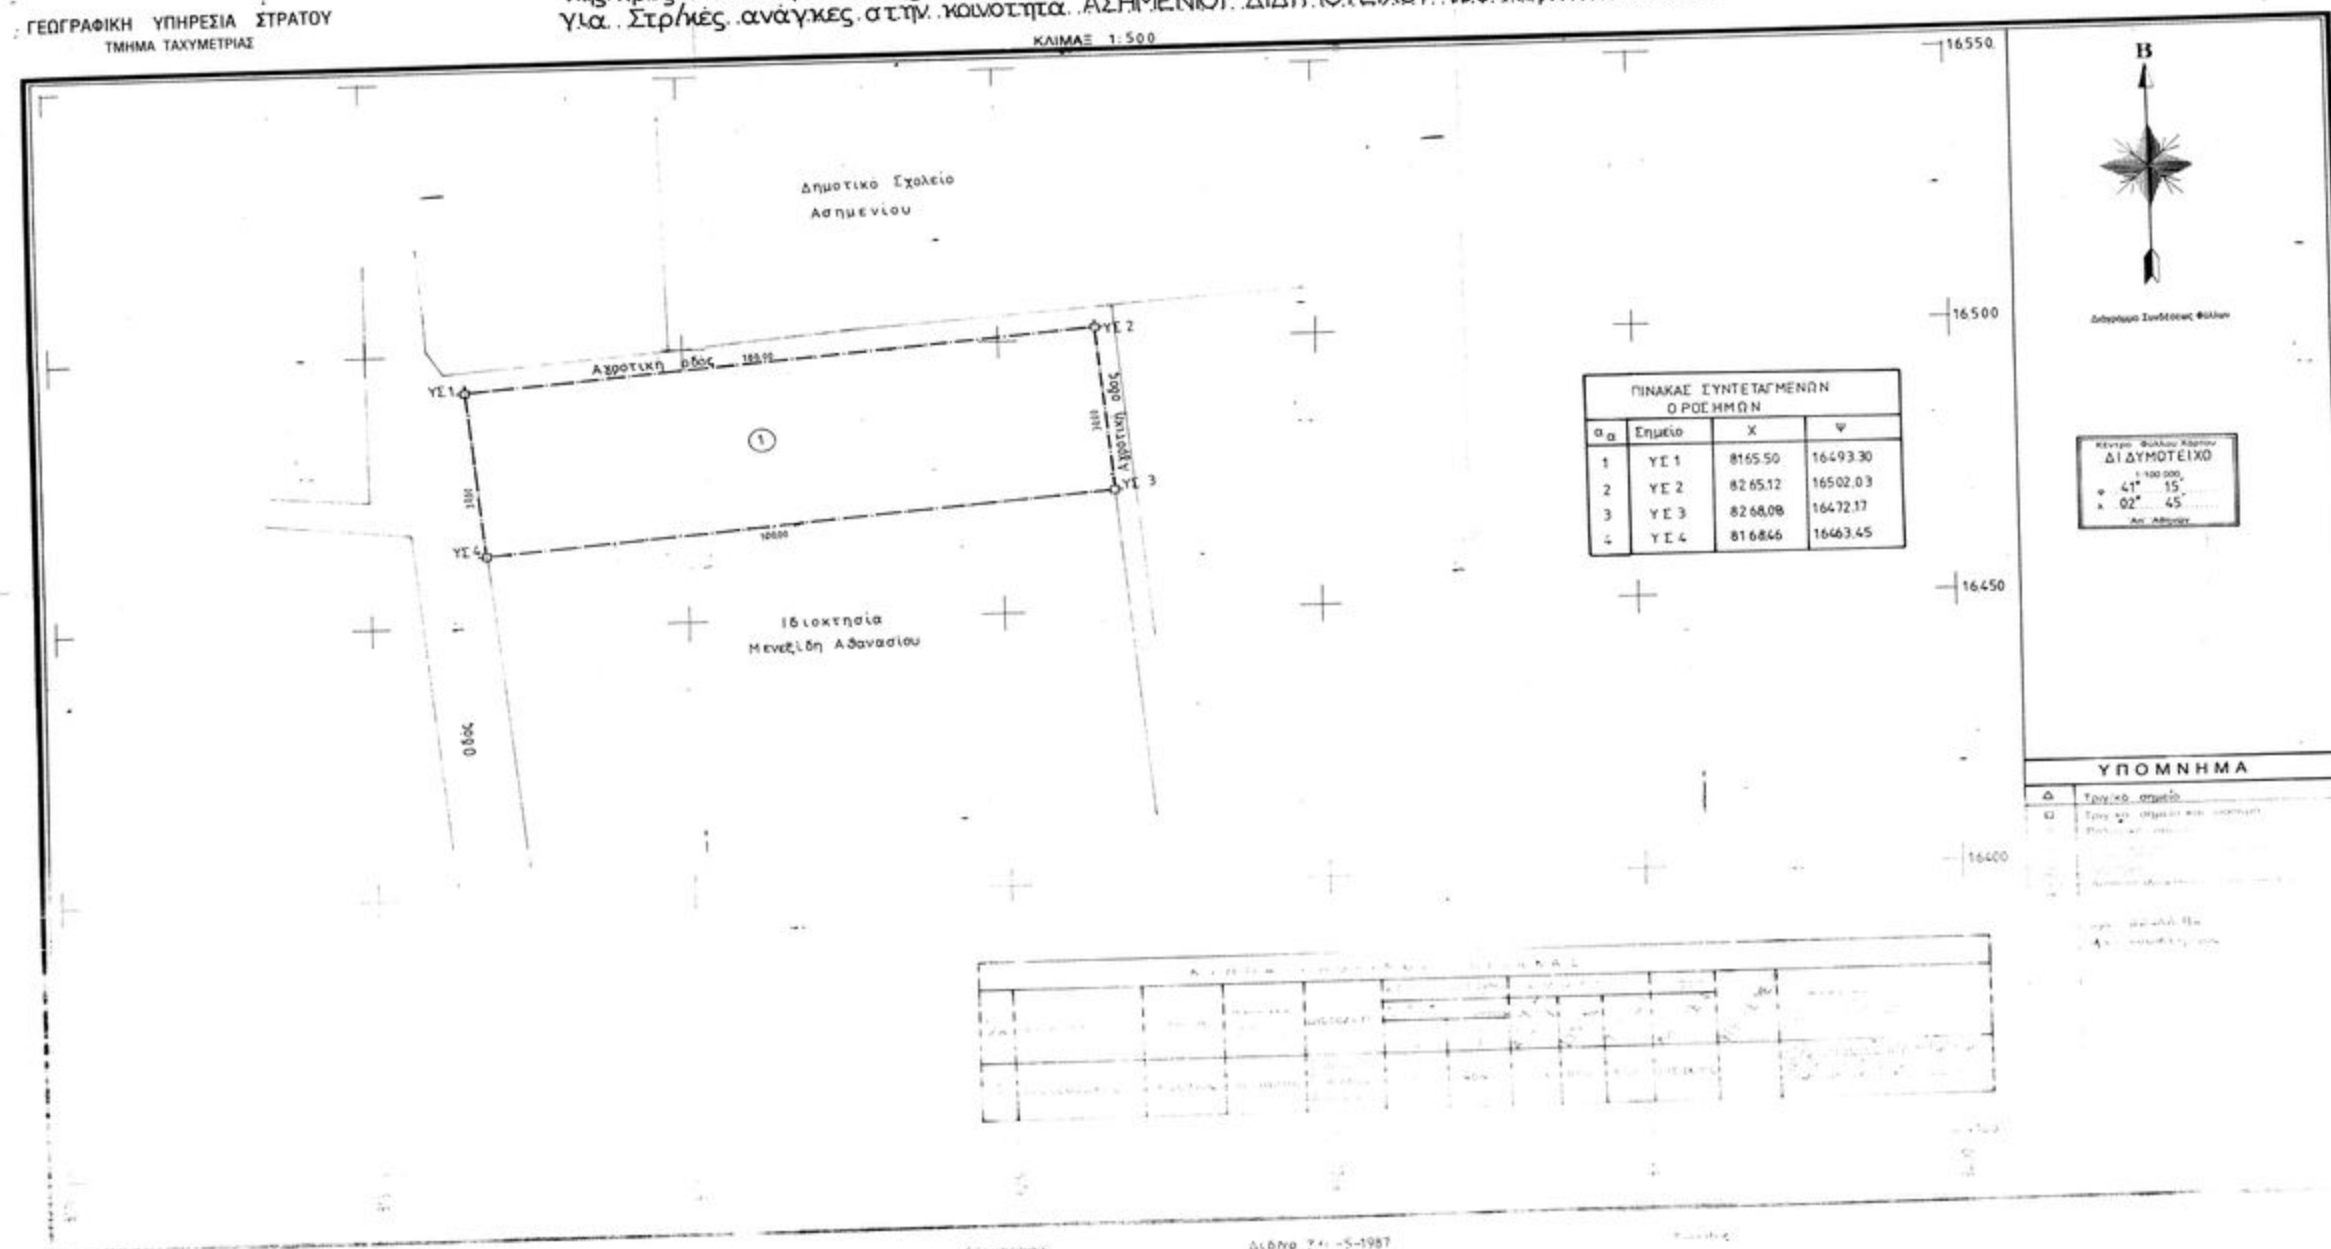

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΜΕΤΩΝ			
Α/Α	Επικέντρωση	X	Y
1	YΣ 1	8165.50	16493.30
2	YΣ 2	8265.12	16502.03
3	YΣ 3	8268.08	16472.17
4	YΣ 4	8168.66	16463.45



Διεύθυνση Συστήματος Μετρήσεων

Κέντρο: Εύβοια, Εύβοια
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
1:100.000
41° 15'
22° 45'

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α/Α	Σημείωση
1	Το σημείο YΣ 1 είναι το κέντρο της κοινότητας.
2	Το σημείο YΣ 2 είναι το κέντρο της κοινότητας.
3	Το σημείο YΣ 3 είναι το κέντρο της κοινότητας.
4	Το σημείο YΣ 4 είναι το κέντρο της κοινότητας.

Α/Α	Επικέντρωση	X	Y
1	YΣ 1	8165.50	16493.30
2	YΣ 2	8265.12	16502.03
3	YΣ 3	8268.08	16472.17
4	YΣ 4	8168.66	16463.45

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δελφός 24-5-1987

Κλουκίου Θεόδωρος

Αρχ. Τεκ. Μηχανικός